


Domekt R 300 F C8

Maksimalus įrenginio našumas, m ³ /h	310
Maksimalus įrenginio našumas, l/s	86
Masė, kg	56
Maitinimas, V	1~230
Maksimalus srovės stiprumas, A	HE6,2
Šilumos atgavimo šiluminis naudingumas, %	83
Atskaitos srautas, m ³ /s	0,06
Atskaitos slėgio skirtumas, Pa	50
Savitoji įėjimo galia SPI, W/(m ³ /h)	0,3
Oro filtrų matmenys BxHxL, mm	200x250x46
Ventiliatoriaus pavaros elektrinė įėjimo galia atskaitos taške, W	32
Ventiliatoriaus pavaros elektrinė įėjimo galia esant didžiausiam srautui, W	81
Oro šildytuvo galia, kW / Δt, °C	1/12,8
Priežiūros erdvė, mm	300
Valdymo automatika	C8



Akustinės savybės

Suminis A sverties garso galios lygis L_{WA,r} dB(A) atskaitos srautui

Iš lauko imamas oras	56
Į patalpas tiekiamas oras	60
Iš patalpų šalinamas oras	56
Į lauką išmetamas oras	60
Korpusas	43

Suminis A sverties garso slėgio lygis L_{PA,r} dB(A) 10 m² ploto gerai garsą sugeriaančioje patalpoje, 3 m atstumu nuo korpuso


Į aplinką	33
-----------	----

Šiluminis naudingumas


Lauke, °C	Žiema					Vasara		
	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Po šilumogražio, °C	14,1	15,5	16,4	17,3	18,2	22,5	23,4	24,3

Patalpos temperatūra + 22 °C, 20 % santykinė drėgmė.

Kairinis (L1)

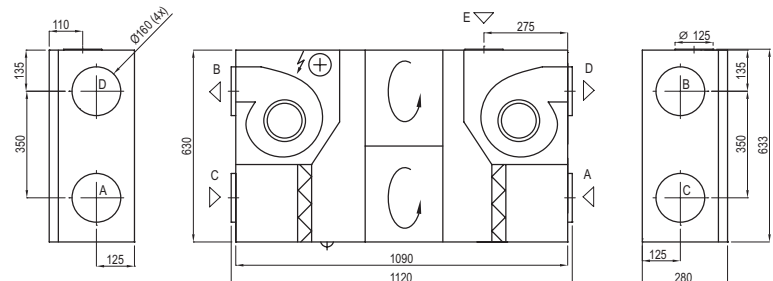


Dešininis (R2)

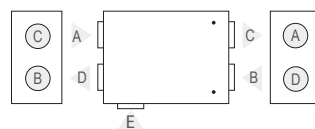


- A iš lauko imamas oras
- B į patalpas tiekiamas oras
- C iš patalpų šalinamas oras
- D į lauką išmetamas oras
- E papildomo ištraukimo jungimas (apylanka – ištraukimas be regeneracijos)

Montavimo padėty



Našumas

Įrenginys su standartine komplektacija

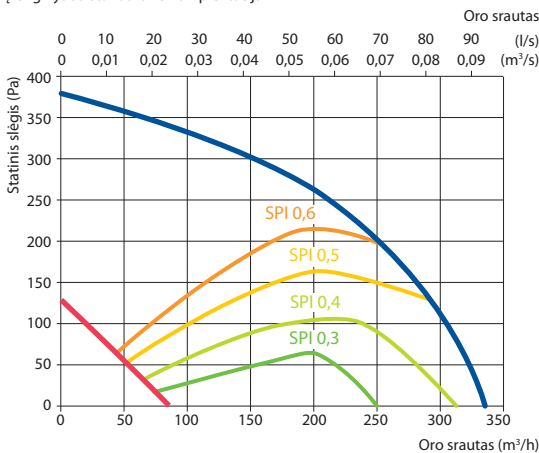

Priedai

Uždarymo sklendė	AGUJ-M-160+LF230/CM230
Triukšmo slopintuvas	A/D AGS-160-50-600-M
	B/C AGS-160-50-900-M
Vandeninis šildytuvas	DH-160
Aprišimo mazgas	PPU-HW-3R-15-0,4-W2
2-eigis vožtuvas (šildytuvui)	VVP47.10-0,4

Vandeninis aušintuvas	DCW-0,4-3
2-eigis vožtuvas (aušintuvui)	VVP47.10-1,6
Paėmimo/išmetimo grotelės	LD-160
Vand. šildytuvas-aušintuvas	DHCW-160
Freoninis aušintuvas	DCF-0,4-3
Šalčio mašina	MOU-12HFN8+KA8140

C6.1



C6.2

