



Domekt R 400 H


Maksimalus įrenginio našumas, m ³ /h	460
Maksimalus įrenginio našumas, l/s	128
Masė, kg	49
Maitinimas, V	1~230
Maksimalus srovės stiprumas, A	HE7,3
Šilumos atgavimo šiluminis naudingumas, %	84
Atskaitos srautas, m ³ /s	0,089
Atskaitos slėgio skirtumas, Pa	50
Savitoji jėgimo galia SPI, W/(m ³ /h)	0,27
Oro filtrų matmenys BxHxL, mm	417x210x46
Ventiliatoriaus pavaros elektrinė jėgimo galia atskaitos taške, W	45
Ventiliatoriaus pavaros elektrinė jėgimo galia esant didžiausiam srautui, W	113
Oro šildytuvo galia, kW / Δt, °C	1/8,6
Priežiūros erdvė, mm	650



C6.1



C6.2



Akustinės savybės

Suminis A sverties garso galios lygis L_{WA} dB(A) atskaitos srautui

Iš lauko imamas oras	56
Į patalpą tiekiamas oras	65
Iš patalpų šalinamas oras	56
Į lauką išmetamas oras	65
Korpusas	46

Suminis A sverties garso slėgio lygis L_{pAR} dB(A) 10 m² ploto gerai garšą sugeriančioje patalpoje, 3 m atstumu nuo korpuso


Į aplinką	34
-----------	----

Šiluminis naudingumas


Lauke, °C	Žiema					Vasara		
	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Po šilumogražio, °C	14,8	16,1	16,9	17,7	18,5	22,5	23,3	24,1

Patalpos temperatūra + 22 °C, 20 % santykinė drėgmė.

Dešininis (R1)

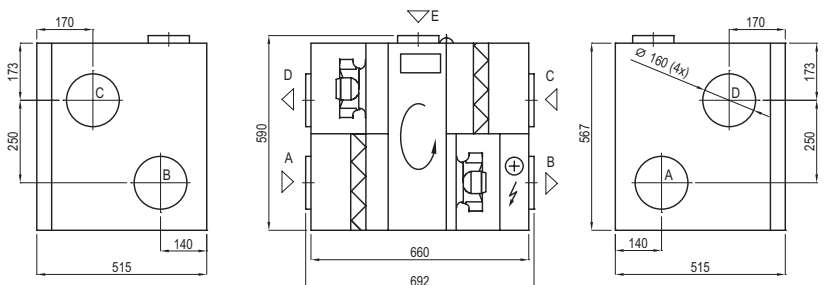


Kairinis (L1)



- A iš lauko imamas oras
- B į patalpą tiekiamas oras
- C iš patalpų šalinamas oras
- D į lauką išmetamas oras

Našumas

Įrenginys su standartinė komplektacija

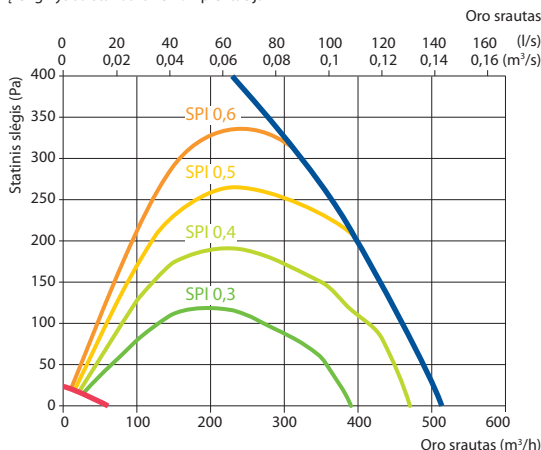

Priedai (123 psl.)

Uždarymo sklendė	AGUJ-M-160+LF230/LM230
Triukšmo slopintuvas	A/D AGS-160-50-600-M B/C AGS-160-50-900-M
Vandeninis šildytuvas	DH-160
Aprišimo mazgas	PPU-HW-3R-15-0,4-W2
2-eigis vožtuvas (šildytuvui)	VVP47.10-0,4

Vandeninis aušintuvas	DCW-0,5-3
2-eigis vožtuvas (aušintuvui)	VVP47.10-1,6
Paėmimo/išmetimo grotelės	LD-160
Freoninis aušintuvas	DCF-0,5-3
Šalčio mašina	MOU-12HFN8+KA8243