



Domekt R 450 V


Maksimalus įrenginio našumas, m ³ /h	491
Maksimalus įrenginio našumas, l/s	136,39
Masė, kg	60
Maitinimas, V	1~230
Maksimalus srovės stiprumas, A	HE6,5
Šilumos atgavimo šiluminis naudingumas, %	85,4
Atskaitos srautas, m ³ /s	0,095
Atskaitos slėgio skirtumas, Pa	50
Savitoji jėgimo galia SPI, W/(m ³ /h)	0,27
Oro filtrų matmenys BxHxL, mm	517x278x46
Ventiliatoriaus pavaros elektrinė jėgimo galia atskaitos taške, W	47
Ventiliatoriaus pavaros elektrinė jėgimo galia esant didžiausiam srautui, W	127
Oro šildytuvo galia, kW / Δt, °C	1 / 8,6
Priežiūros erdvė, mm	700



C6.1



C6.2



Akustinės savybės

Suminis A sverties garso galios lygis L_{WA,r} dB(A) atskaitos srautui

Iš lauko imamas oras	59
Į patalpas tiekiamas oras	73
Iš patalpų šalinamas oras	59
Į lauką išmetamas oras	73
Korpusas	44

Suminis A sverties garso slėgio lygis L_{pA,r} dB(A) 10 m² ploto gerai garsą sugeriančioje patalpoje, 3 m atstumu nuo korpuso


Į aplinką	33
-----------	----

Šiluminis naudingumas


Lauke, °C	Žiema					Vasara		
	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Po šilumogrąžio, °C	15,4	16,6	17,3	18,1	18,8	22,4	23,2	23,9

Patalpos temperatūra + 22 °C, 20 % santykinė drėgmė.

Kairinis (L1)




Dešinysis (R1)



- A iš lauko imamas oras
- B į patalpas tiekiamas oras
- C iš patalpų šalinamas oras
- D į lauką išmetamas oras
- E papildomo ištraukimo jungimas (apylanka – ištraukimas be regeneracijos)

Našumas

Įrenginys su standartine komplektacija

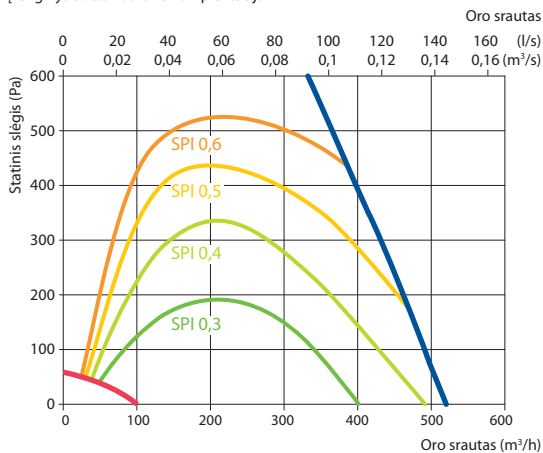

Priedai (123 psl.)

Uždarymo sklendė	AGUJ-M-160+LF230/LM230
Triukšmo slopintuvas	A/D AGS-160-50-600-M
	B/C AGS-160-50-900-M
Vandeninis šildytuvas	DH-160
Aprišimo mazgas	PPU-HW-3R-15-0,4-W1

2-eigis vožtuvas (šildytuvui)	VVP47.10-0,4
Vandeninis aušintuvas	DCW-0,5-3 / DHCW-160
2-eigis vožtuvas (aušintuvui)	VVP47.10-1,6
Freoninis aušintuvas	DCF-0,5-3
Šalčio mašina	MOU-12HFN8+KA8243